


## 血糖値の推移 (db/db 雄)

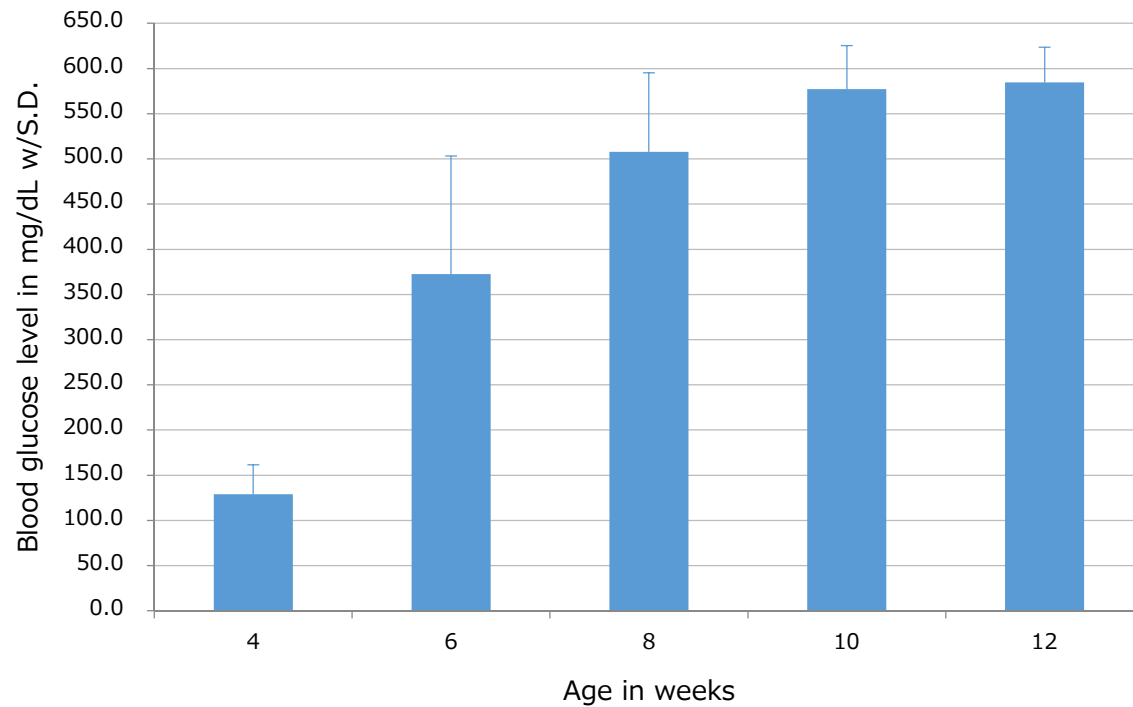

### • 血糖値測定条件

- 絶食の有無: 絶食無し
- 測定時刻: 午前10時～午前11時
- 採血部位: 顔面静脈
- 測定機器: 簡易血糖測定機 (アークレイ株式会社製)
- 測定限界値: 600mg/dL
- 600mg/dL 以上は600mg/dLとして算出