


db系マウス 雄ホモ11週齢の糖負荷試験

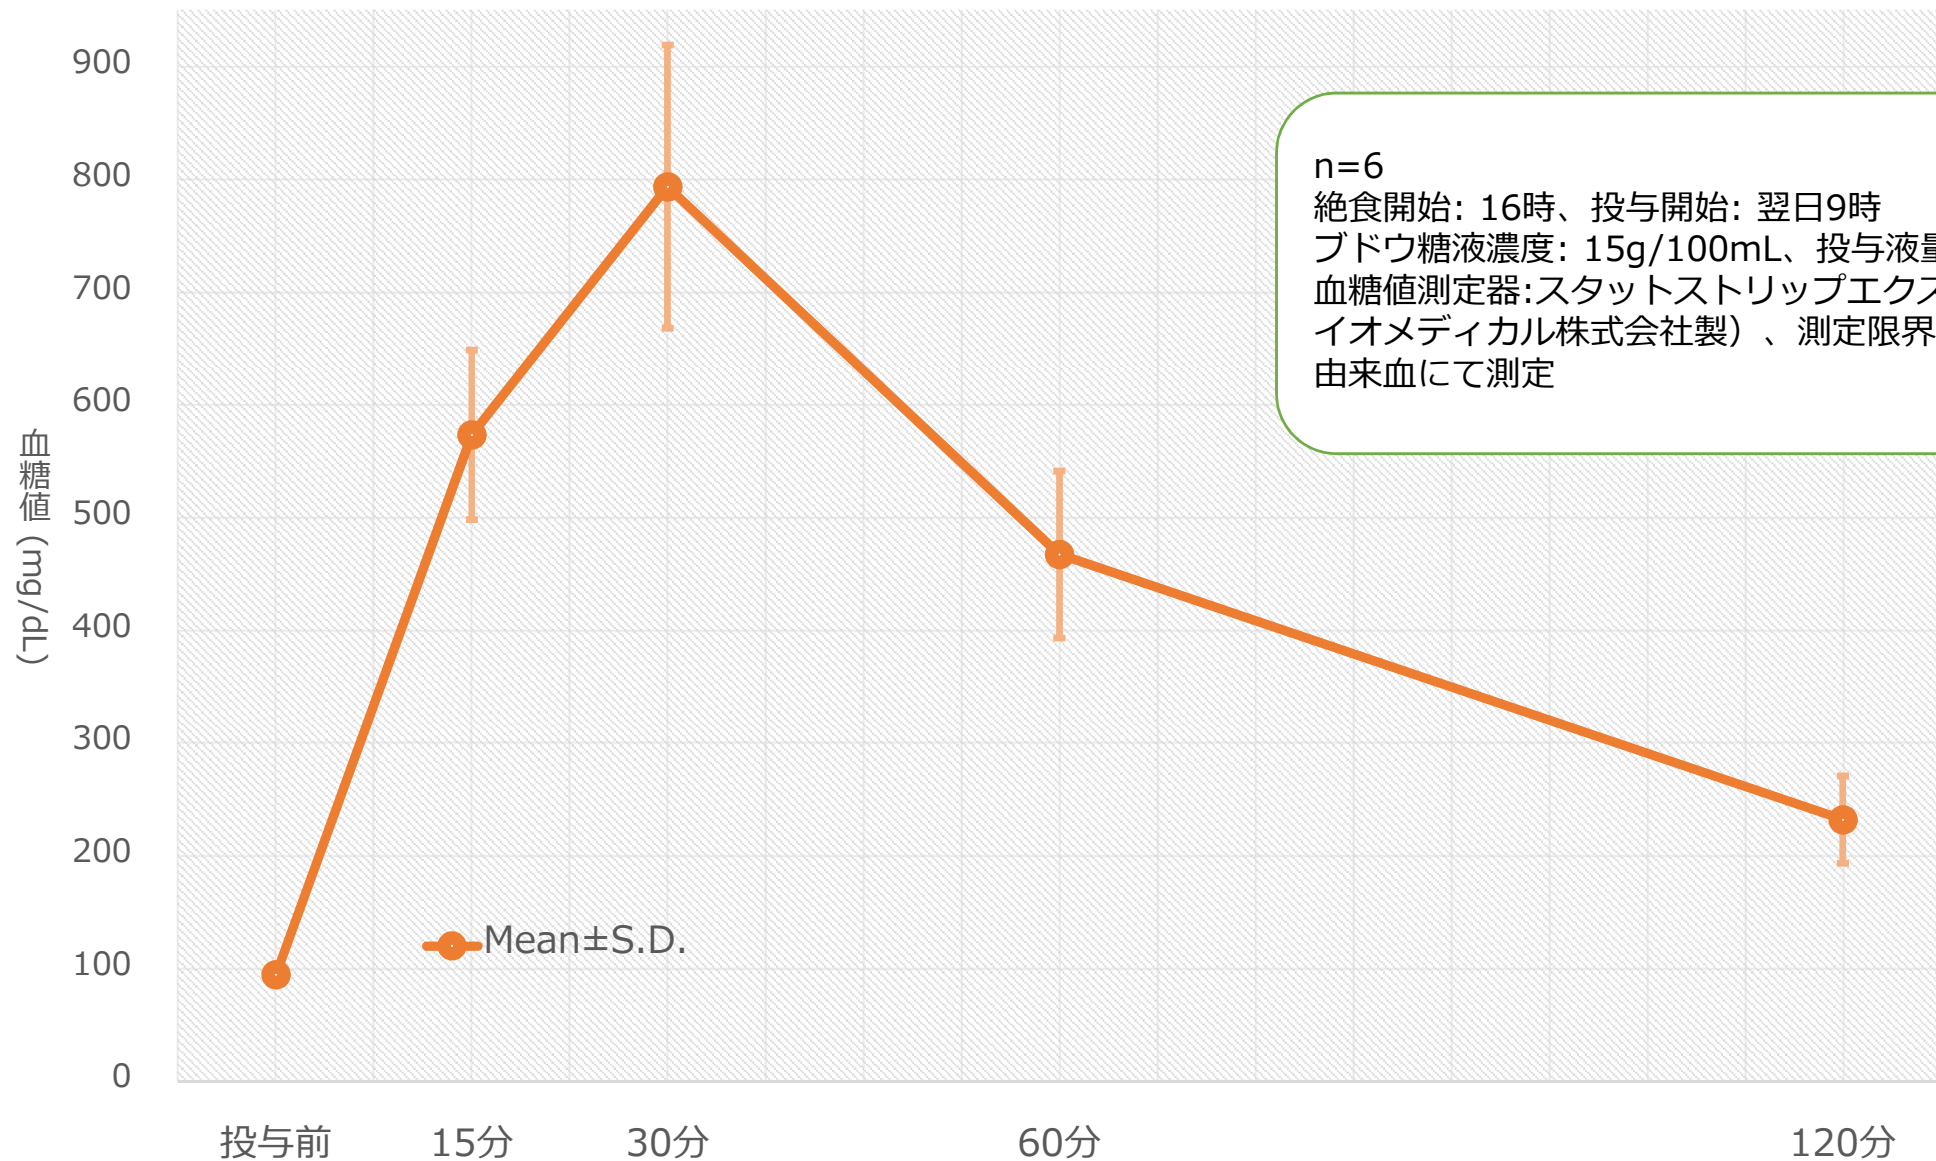

n=6

絶食開始: 16時、投与開始: 翌日9時

ブドウ糖液濃度: 15g/100mL、投与液量: 0.01mL/g(体重)

血糖値測定器: スタットストリップエクスプレス900 (ノバ・バイオメディカル株式会社製)、測定限界値: 900mg/dL、尾静脈由来血にて測定

受託事業部
Last updated: June, 2019